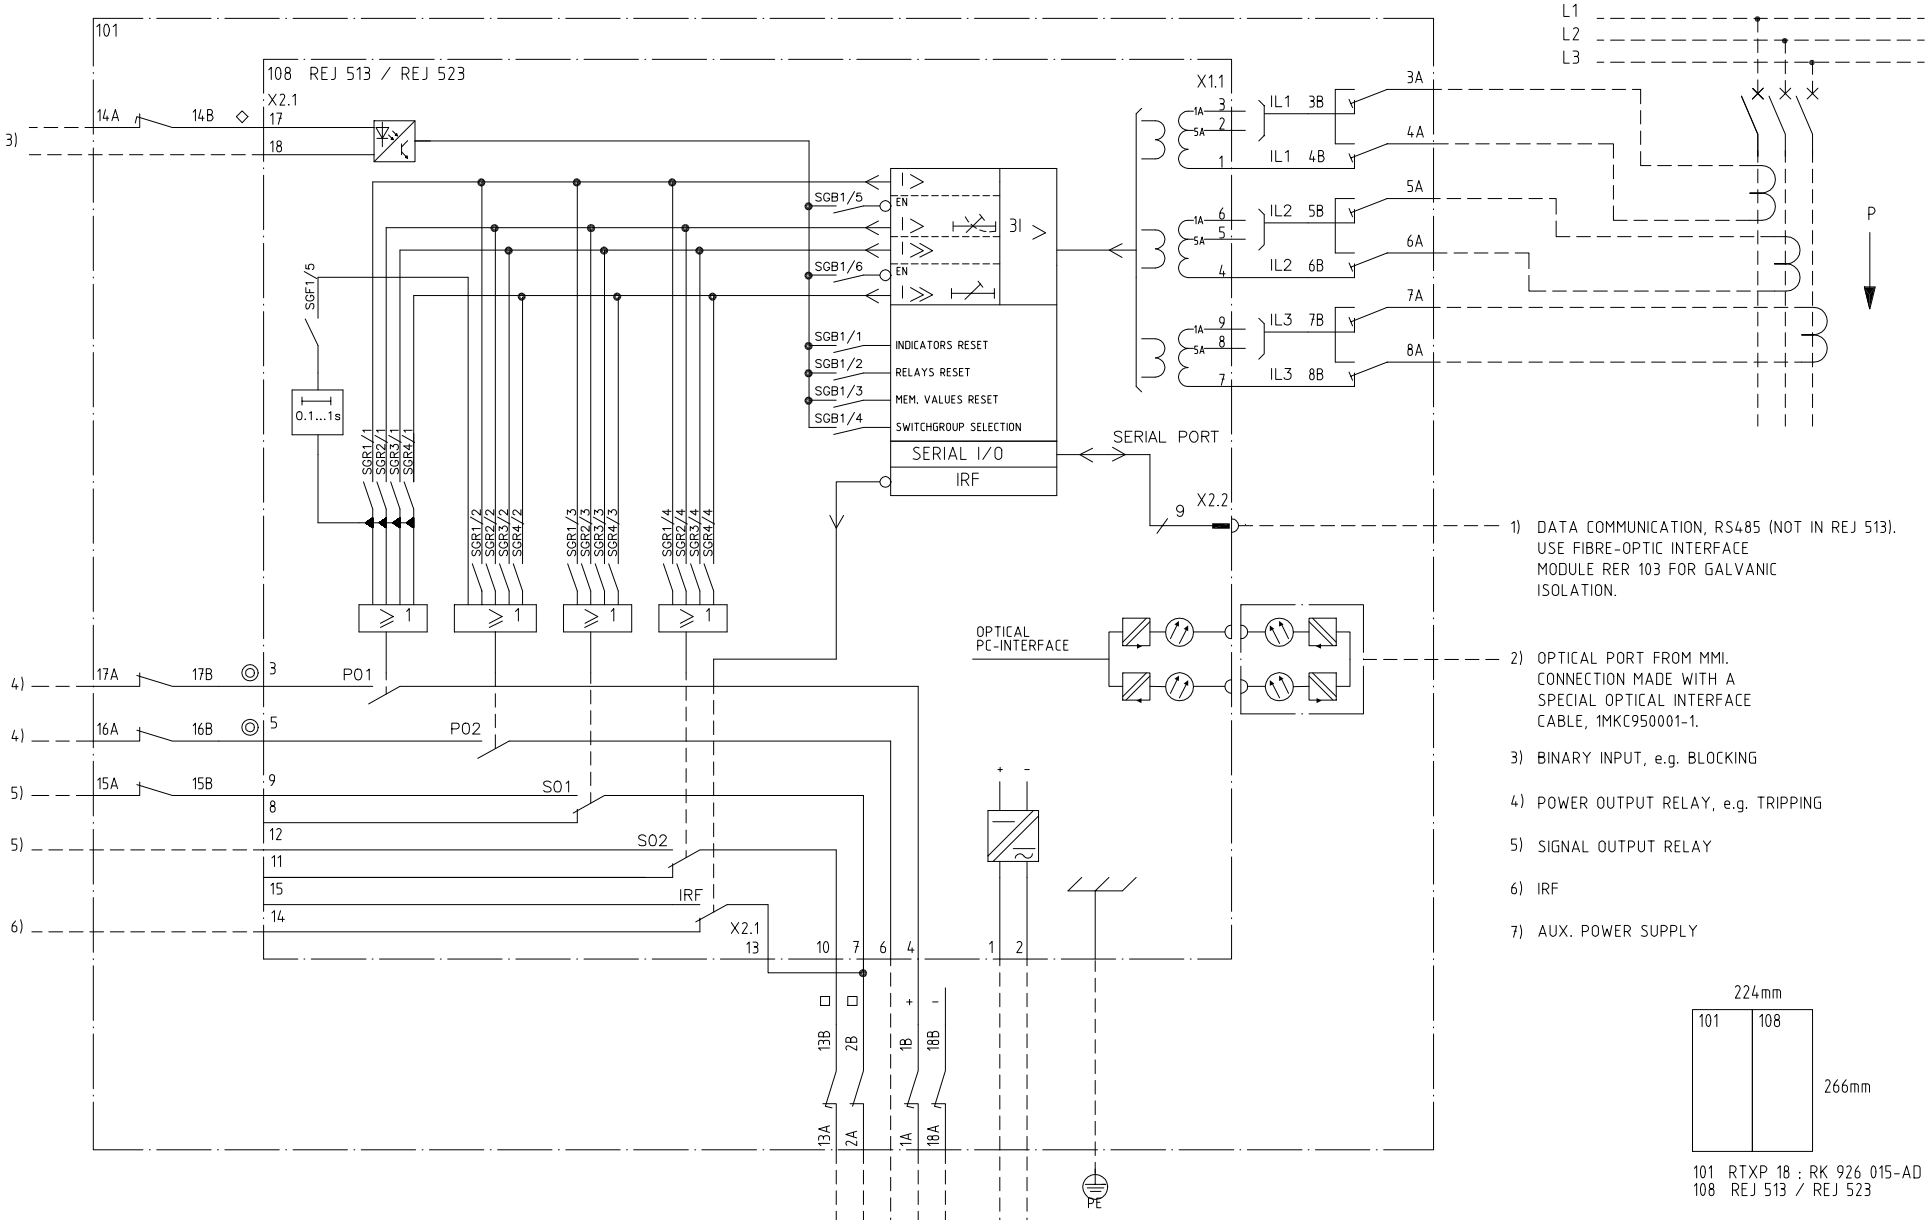

TEKI PREPARED 10-10-2000 S.Björklund	LIITTYY CONCERNING	NIMITYS NAME TERMINAL DIAGRAM OVERCURRENT RELAY REJ 513 / REJ 523 WITH TEST SWITCH	
TARKASTI CHECKED L.Nåhls	TOLERANSSIT TOLERANCES		
HYVÄKSYI APPROVED K.Latva-Rasku	SUHDE SCALE / PROJ		LEHTI SHEET 1
ABB Substation Automation Oy	OSASTO DEPT. RSG	PIIRUSTUS NO DRAWING NO 1MRS010247-AAA	PAINOS REVISION A

MUUTOS REVISION C B